


MUNDSTÜCK: DIN EN ISO 12821 Kronenkork 26 H 180 (B 363M) ①④  
 Halsdurchgang  $\varnothing 15,5$  min.



**Wiegand-Glas**

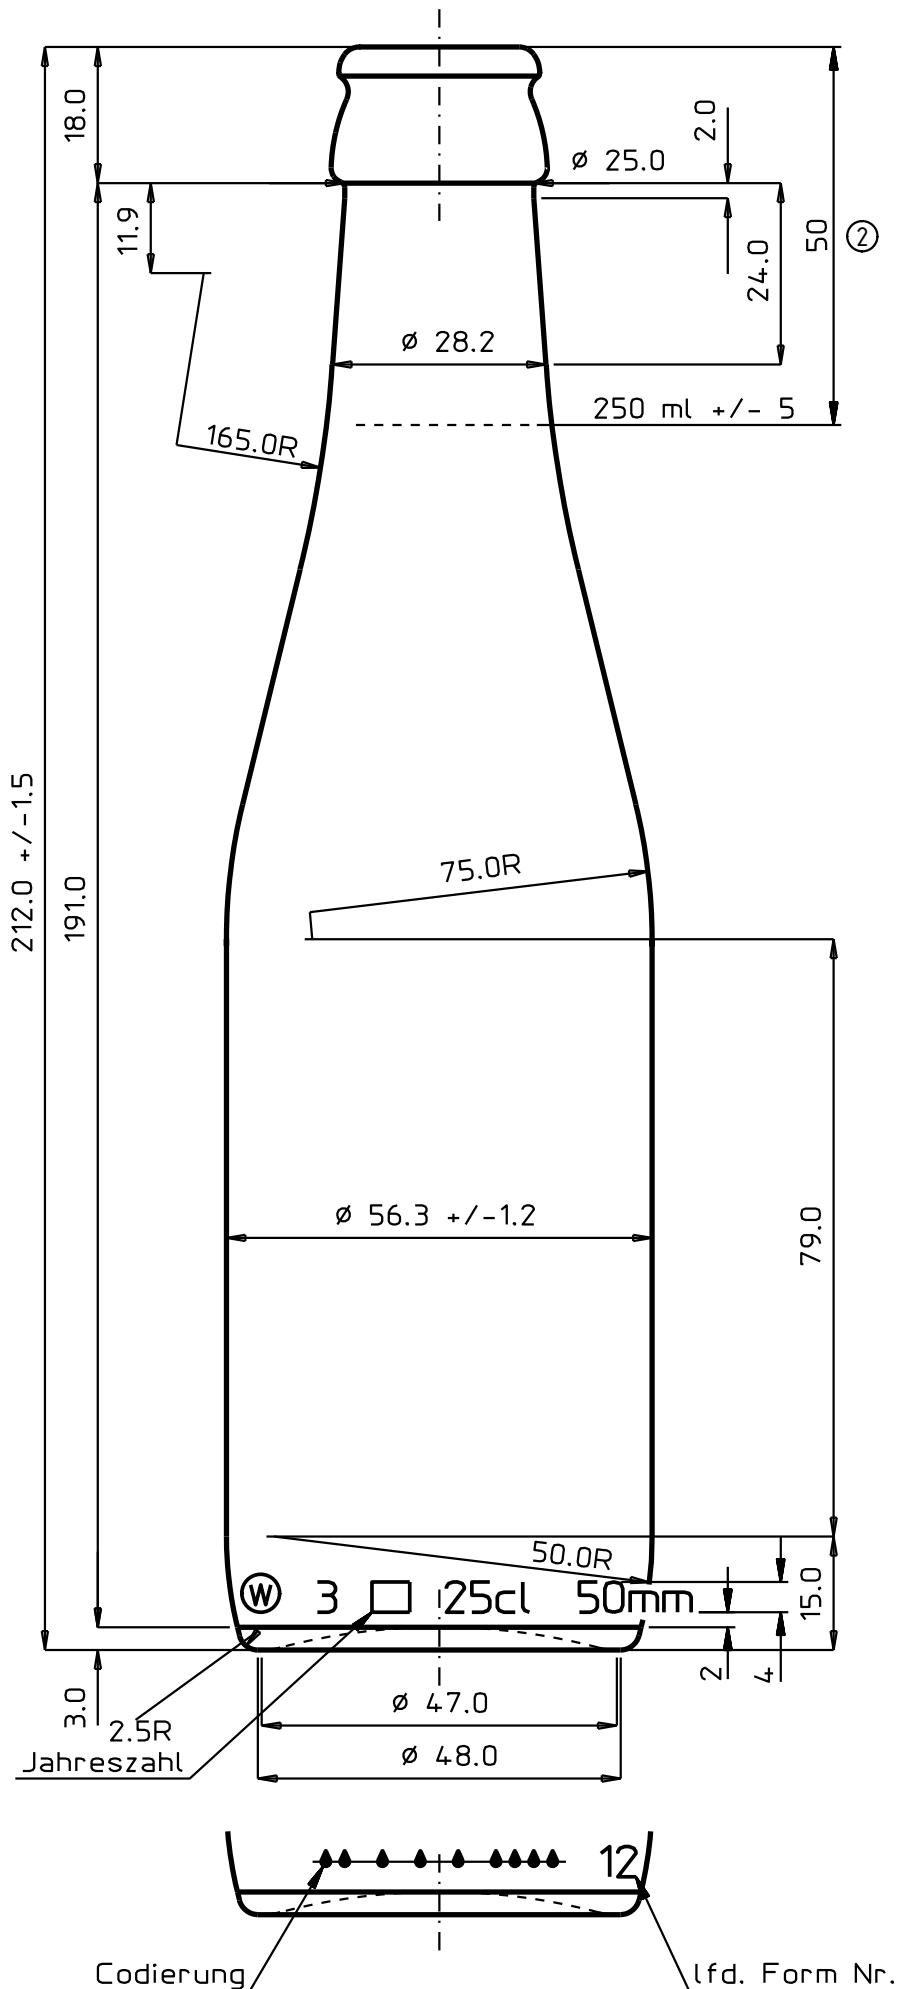

5			
④	Mündungsnorm aktualisiert	15.10.19	SK
③	CO <sub>2</sub> hinzu	18.05.13	HR
②	Schriftkopf geändert	14.02.13	HR
①	B/323 auf B 323A geä.	24.09.03	HR

Version	Änderung	Datum	Name
Inhalt nv.: 250 ml ② MW +/- 2,2 ml			
Inhalt rv.: 265 ml EW +/- 5 ml			

Gewicht ca.: 245 gr.

wiederbefüllbar:	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
CO <sub>2</sub> Gehalt:	max. 9 ③ g/l			
Innendruck T 101:	16 bar			
Axialbelastung:	- kp			
Temperaturschock:	42 °C			
Füllguttemperatur:	6-8 °C			
Wanddicke (theor.):	3,3 ③			

Maßbehältnis nach FertigPackV				ja
2001	Datum	Name	Maßstab	
gezeichnet	08.10.	HR	1:1	
geprüft	16.11.01	KN		
Freigabe BL				
Freigabe QM				

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige ausdrückliche Genehmigung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, sie darf auch durch den Empfänger oder Dritte nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

**W** Wiegand-Glashüttenwerke GmbH  
 Otto-Wiegand-Straße 9  
 D-96361 Steinbach am Wald

Benennung:  
 0,25 l. Vichy Belgien

Muster Nr.: - Zeichnungs Nr.: 2020 W1B

Art. Nr.: 011 Mü. Nr.: 03